



はり(単体構造)

耐火時間	被覆厚さ(mm)	鉄骨寸法(mm)	上フランジ	下フランジ	認定番号
			留付折返しA(mm)		
1	20	H-400×200×8×13	40	無	FP060BM-0159
2	65	H-400×200×8×13	65	有	FP120BM-0254

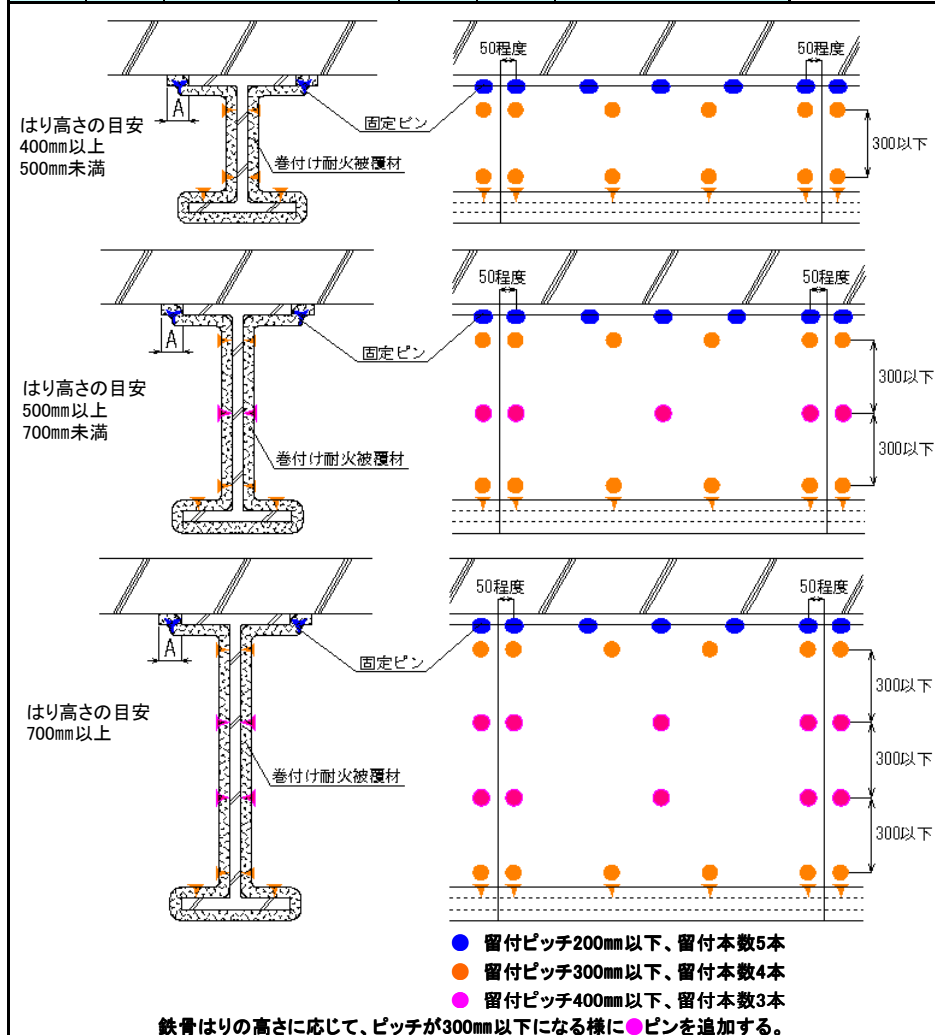

はり(ALC、PC合成構造)

耐火時間	被覆厚さ(mm)	鉄骨寸法(mm)	上フランジ留付折返しA(mm)	鉄骨と壁との距離	壁厚さ(mm)	認定番号
				F(mm)		
1	20	H-400×200×8×13	40	450	75	FP060BM-0196
2	40	H-400×200×8×13	40	*150	75	FP120BM-0182

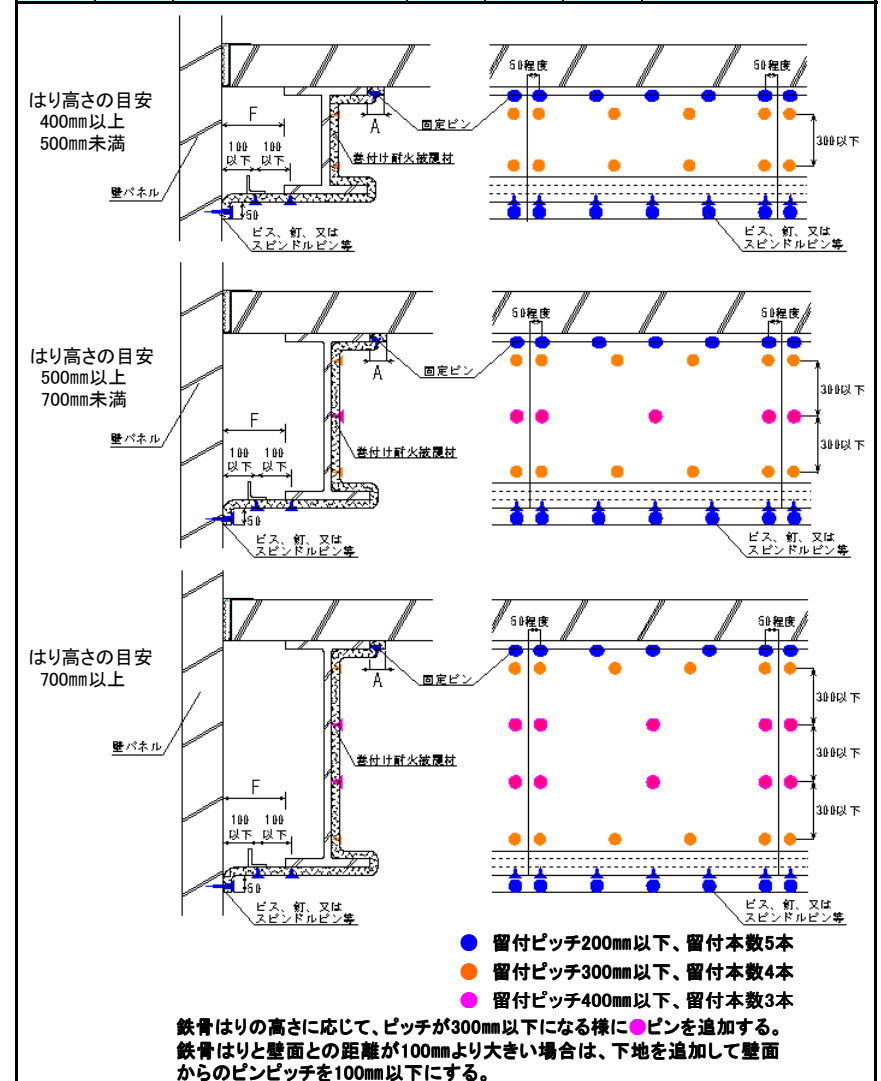

共通適用事項
・鉄骨寸法：記載寸法以上
・耐火被覆の折返し(A)：記載寸法以上

注)この施工仕様一覧表は、耐火時間ごとに適用する耐火認定番号、鉄骨寸法、一般的な固定ピン、補助ピンのピッチおよび鉄骨と壁との間隔等を表したものです。

施工品質をより高めるために耐火認定に比べ、固定ピンの本数を一部増やした仕様にております。
また、施工現場の状況に応じて、補助ピンを追加し施工して下さい。